

## Formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau

Évaluation des émissions sonores d'une pompe à chaleur (PAC) air/eau avec puissance de chauffe jusqu'à 40 kW

Requérant	B. Delefortrie		
Adresse	Les Bordes 1 - 3	N° parcelle	982
NPA/Lieu	1372 Bavois	Autorisation construction n°	

Veuillez saisir les données manuellement. La fiche de données contenant les indications de niveau de puissance acoustique de la pompe à chaleur doit être jointe à l'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit.

Fournisseur	Buderus	Modèle, type	x-change dynamic pro L
Puissance de chauffage pour A2 (charge partielle selon EN 14825)	8.7 kW	Niveau de puissance acoustique LwA2°C pour A2 (charge partielle selon EN 14825)	52 dB(A)
Puissance de chauffage maximale A-7/W35	14.3 kW	Niveau de puissance acoustique selon ErP (A7/W47-55)	52 dB(A)
Puissance de chauffage pour A2 (mode silencieux)	-	Niveau de puissance acoustique pour A2 (mode silencieux)	-

Type d'installation	Installation extérieure		
Locaux à usage sensible au bruit au lieu de réception	Locaux d'habitation	Jour	Nuit
Valeur de planification au récepteur	DS III (par ex. zone mixte)	60 dB(A)	50 dB(A)

### Respect des valeurs limites d'exposition

Niveau de puissance acoustique		52 dB(A)	52 dB(A)
Conversion du niveau sonore		-11 dB	-11 dB
Correction de la direction D <sub>c</sub>	PAC indépendante (> 3m de distance par rapport au mur)	3 dB	3 dB
Distance jusqu'au récepteur	30 m	-29.5 dB	-29.5 dB
Mesures de protection contre le bruit	Buissons: -0.1 dB	-0.1 dB	-0.1 dB
Pompes à chaleur en cascade	2 Pompes à chaleur	3 dB	3 dB
<b>Niveau sonore L<sub>pA</sub> au récepteur</b>		<b>17.4 dB(A)</b>	<b>17.4 dB(A)</b>

### Facteurs de correction

Correction de niveau K1	pour installations de chauffage	5 dB	10 dB
Correction de niveau K2	légèrement audible (régime normal) + 2dB	2 dB	2 dB
Correction de niveau K3 (impulsions)	légèrement audible +2 dB <i>Machine optimisée</i>	2 dB	2 dB
Correction du temps de fonctionnement	Fonctionnement continu	0 dB	0 dB
<b>Niveau d'évaluation L<sub>e</sub></b>		<b>26.4 dB(A)</b>	<b>31.4 dB(A)</b>

# Formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau


Évaluation des émissions sonores d'une pompe à chaleur (PAC) air/eau avec puissance de chauffe jusqu'à 40 kW

## Examen des mesures préventives

Installation intérieure	Non: impossible ou contraire au principe de proportionnalité Justification: Manque de place
Niveau de puissance acoustique	Pompe à chaleur avec faible niveau de puissance acoustique
Emplacement optimisé	Emplacement optimisé pour le voisinage et son propre bâtiment
Mode silencieux non activé car	Mesure apporte moins de 3 dB
Autres mesures préventives	D'autres mesures de protection contre le bruit ont été examinées pour limiter les émissions à titre préventif. Les mesures proportionnées sont mises en œuvre et sont répertoriées sous "Mesures de protection contre le bruit". D'autres mesures de protection contre le bruit se sont révélées disproportionnées (coût supérieur à 1 % du coût de l'installation ou effet inférieur à 3 dB).

## Lärmbeurteilung

Respect des valeurs limites d'exposition	Oui	La valeur limite est respectée
Évaluation du respect du principe de prévention	Oui	Les mesures préventives entrant en ligne de compte ont été examinées et les mesures proportionnées au but visé sont mises en œuvre. Le principe de prévention est donc respecté.

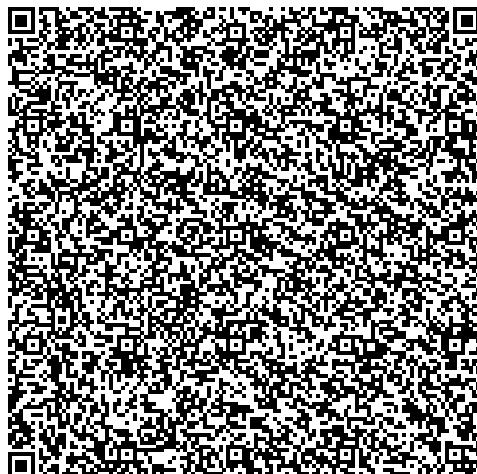

→ [Vers le formulaire online](#)

## Pour toutes questions

Auteur: Pierre Renaud, [pierre.renaud@pierrerenaud.ch](mailto:pierre.renaud@pierrerenaud.ch), 0794127256

Lieu, Date

Signature

La Sagne, 03.02.2026

## Annexes

- Plan de situation avec emplacement de la pompe à chaleur / açade
- Plans du logement
- Feuille de données avec indication de la puissance acoustique
- Documentation sur les mesures de protection contre le bruit